
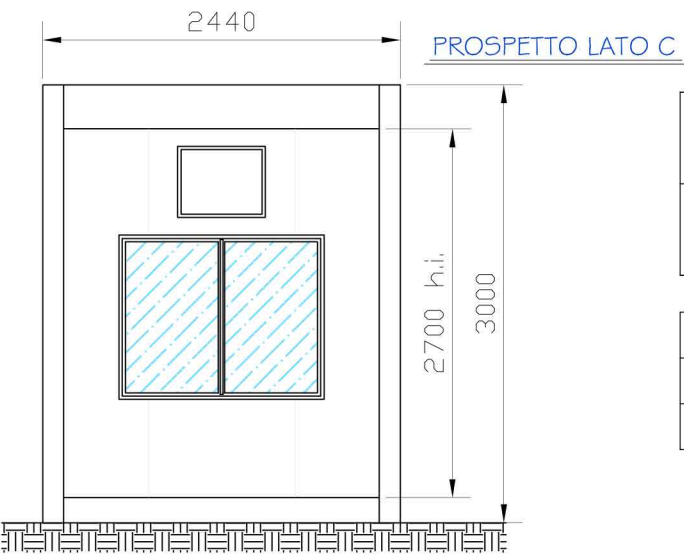




Allegato Progetto PSC_Layout di Cantiere

Tipologia Baraccamento A (Direzione)

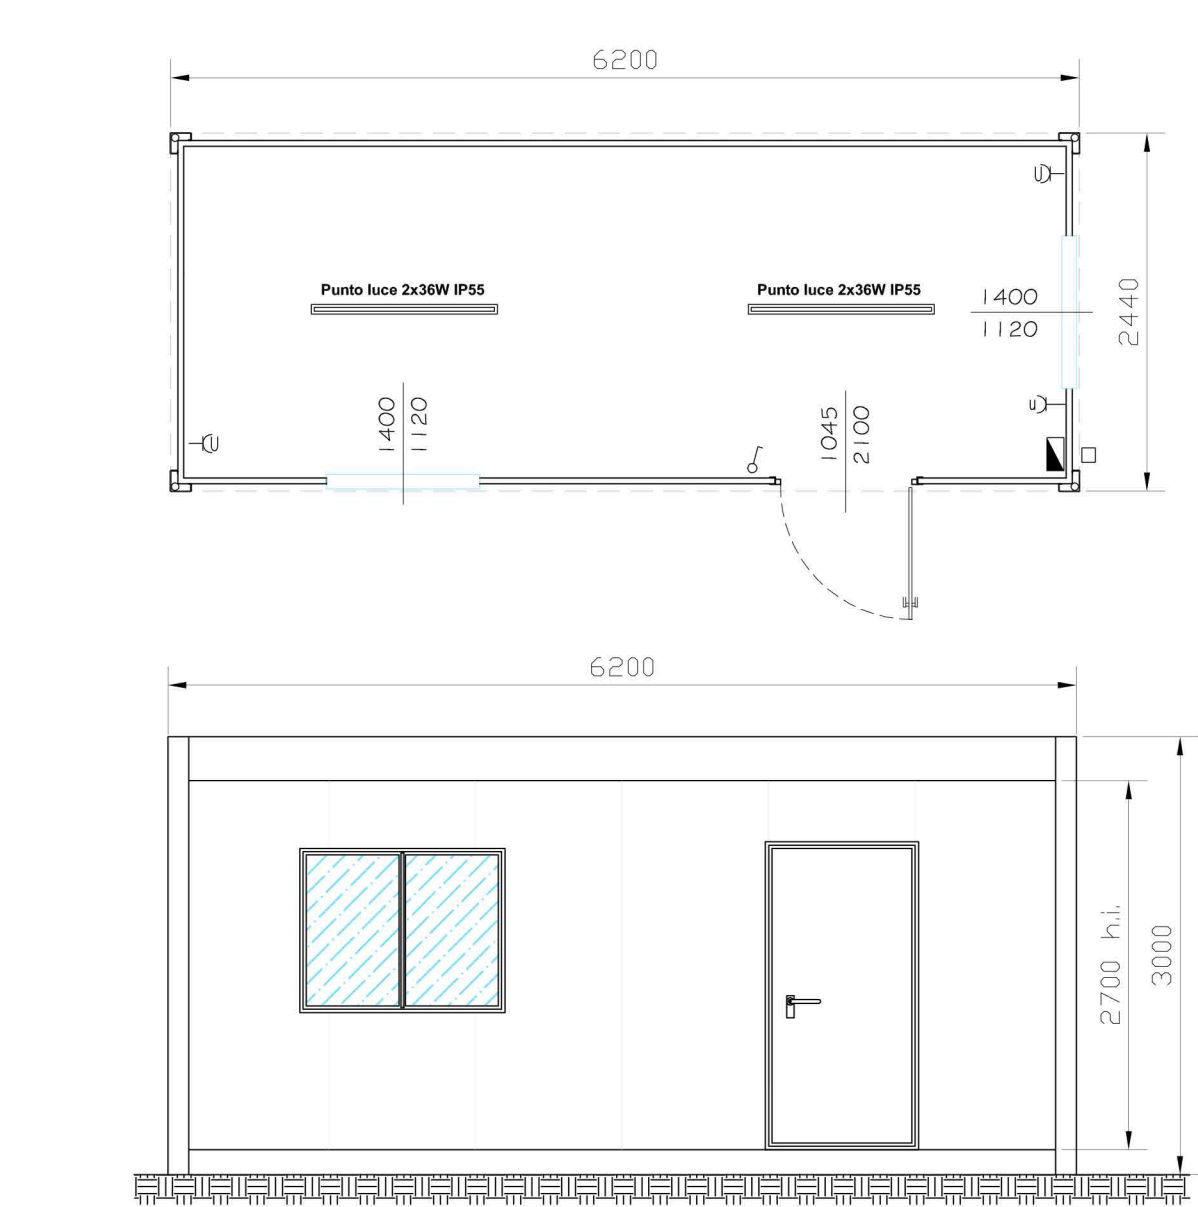


LEGENDA INFISSI			
	Porta esterna tamponata in alluminio mm. 1045 x 2100		Sportello climatizzatore mm. 598 x 486
	Finestra a scorrere con vetrocamera 4-12-4 interno di sicurezza mm. 1400 x 1120		
LEGENDA DOTAZIONI ELETTRICHE			
	Cassetta di derivazione in PVC		Punto luce IP55 2x36W
	Quadro elettrico		Interruttore unipolare
	Pres a 2P+T 10/16A-SCHUKO		

Tipologia Baraccamento B (Spogliatoio)

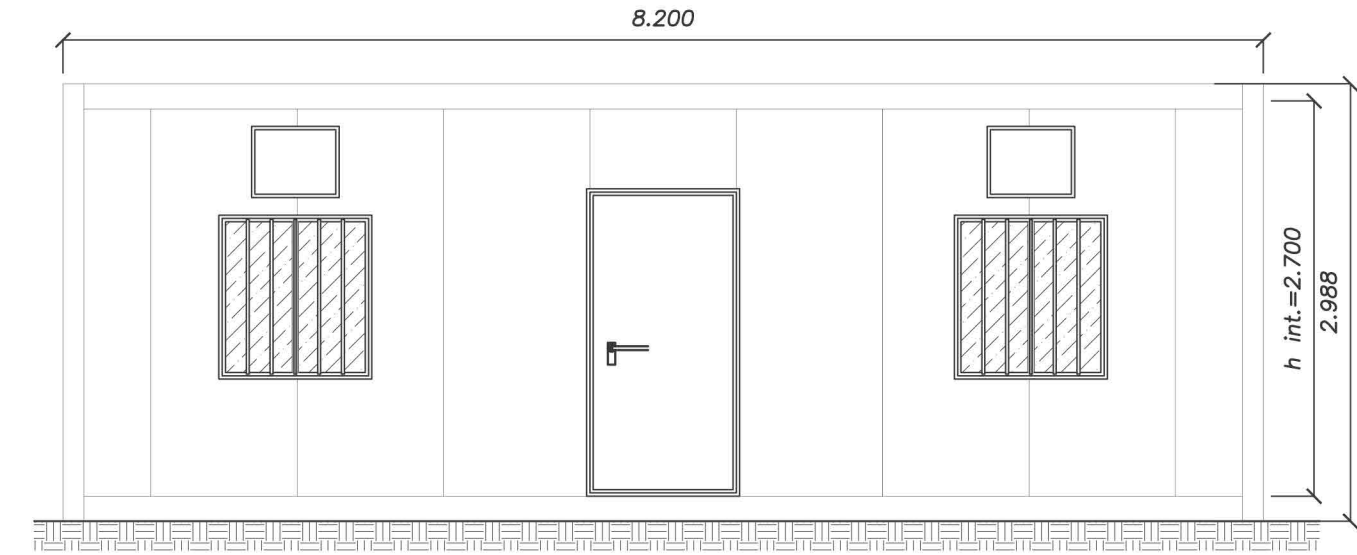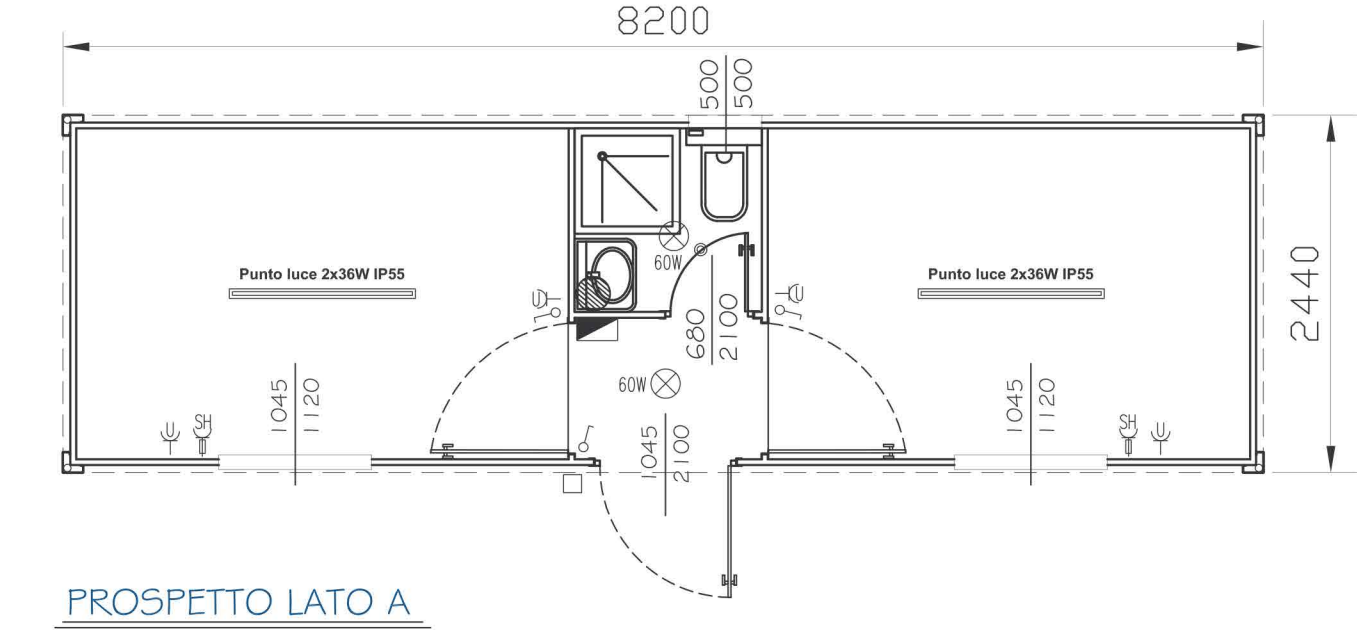

PROSPETTO LATO B

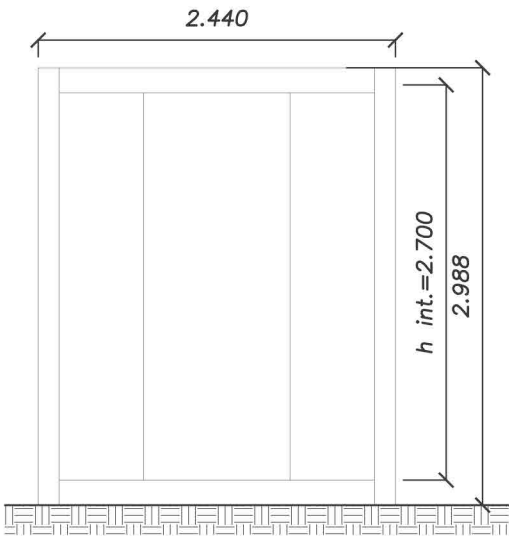

LEGENDA INFISSI			
	Porta esterna tamponata in alluminio mm. 1045 x 2100		Sportello climatizzatore mm. 598 x 486
	Finestra a scorrere con vetro trasparente 4 mm. e barre mm. 1045 x 1120		
LEGENDA DOTAZIONI ELETTRICHE			
	Cassetta di derivazione in PVC		Punto luce IP55 2x36W
	Quadro elettrico		Interruttore unipolare
	Pres a 2P+T 10/16A-SCHUKO		Pres a SCHUKO con fusibile
LEGENDA DOTAZIONI SANITARIE			
	Vaso all'inglese		Piatto doccia con tenda
	Lavabo 1R AC/F		Boiler lt. 50